



Tisztelt Bördányi, Forráskúti, Üllési, Zsombói Partnerünk!

Rendkívül örülünk annak, hogy az Ön számára is adott lesz a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a szennyvízcsatorna szolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett – erősítheti a környezettudatosan élők táborát.

Ahhoz, hogy tudatos fogyasztóként, bebocsátóként éljen a szennyvízelvezetés lehetőségével, néhány dolgot Önnek is el kell végeznie. A következő pontokban összefoglaltuk Önnek a szennyvízcsatorna szolgáltatás igénybevételéhez, most első ütemben a házi vezeték építéséhez szükséges lépéseket:

1. A közterületen a kivitelező elvégezte a szükséges munkálatokat, sőt az Ön udvarán is kiépíti-kiépítette a tisztítóidomot (bekötőaknát), amely a települési szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízhálózatának találkozási pontja, más néven a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak

(bekötőaknának) a bemeneti oldala lezárásra kerül – került egy végelező dugóval.

2. A közcsatorna építéssel párhuzamosan Ön előtt is nyitva áll a lehetőség arra, hogy megkezdje a házi szennyvízcsatorna hálózatának átépítését, kiépítését a telekhatáron belüli tisztítóidomtól (bekötőaknától) 1,0 m – ig bezárólag úgy, hogy a jelenlegi rendszerét a végleges rácsatlakozásig fenntartja, üzemelteti:

- A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít el, vagy egy erre szakosodott vállalkozóval készíttet el. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a házi szennyvízhálózat kivitelezéséhez a lakosságtól tervet nem igényel.
- Csak vízbekötéssel rendelkező ingatlanok csatlakozhatnak a szennyvízcsatorna rendszerre.
- A házi szennyvízvezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani az általunk közölt **műszaki előírásokat**.
- Az elkészült házi szennyvízhálózatot a későbbi rendszerre csatlakoztatásig végelező dugóval vízzáróan le kell zárni.
- Az új házi vezeték és a régi rendszer összekapcsolását biztosító csomópont (akna, idom) véglegesítésére (a szennyvíz „átkormányzására”), és a telekhatári tisztítóidomra (bekötőaknára) történő rákötésre majd a közcsatorna üzembe helyezését követően kerülhet sor, melynek lehetőségéről külön értesítést kapnak.
- A házi szennyvízcsatorna kivitelezőjének - a nevének, címének és telefonos elérhetőségének megadásával - írásos nyilatkozatot kell adnia arról, hogy az általa megépített házi csatorna az Alföldvíz Zrt. előírásainak maradéktalanul megfelelően épült meg.

3. Kérjük, hogy haladéktalanul jelentse be az ALFÖLDVÍZ Zrt-nek a házi csatorna elkészültét és kérje annak felülvizsgálatát - eltakarás előtt - az alábbi telefonszámon munkanapokon 8 órától 15 óráig:


+36-30/496-2450

4. A bejelentést követően – a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban – az ALFÖLDVÍZ Zrt. szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően, de csak azt követően, a házi-csatorna eltakarásra kerülhet!

A házi csatornaépítéssel kapcsolatos bárminemű kérdései esetén állunk rendelkezésére Szegeden, a József Attila sgt. 115. szám alatti műszaki ügyintézésen, vagy a 06-40-922-334 (4-es menü) telefonszámon.

5. További fontos információ az esetleges későbbi viták, félreértések elkerülése érdekében:

- A házi rendszer mielőbbi elkészíthetősége, elkészülte nem jelenti azt, hogy a már elkészült, vagy az esetlegesen vele egy időben, vagy közvetlenül azt követően elkészített tisztítóidomra (bekötőaknára) rá lehet csatlakozni! Erre csak majd az üzembe helyezést követően, **külön értesítés után kerülhet sor!** Az üzembe helyezést követő rácsatlakozást ismételtelen be kell jelenteni az Alföldvíz Zrt. felé.

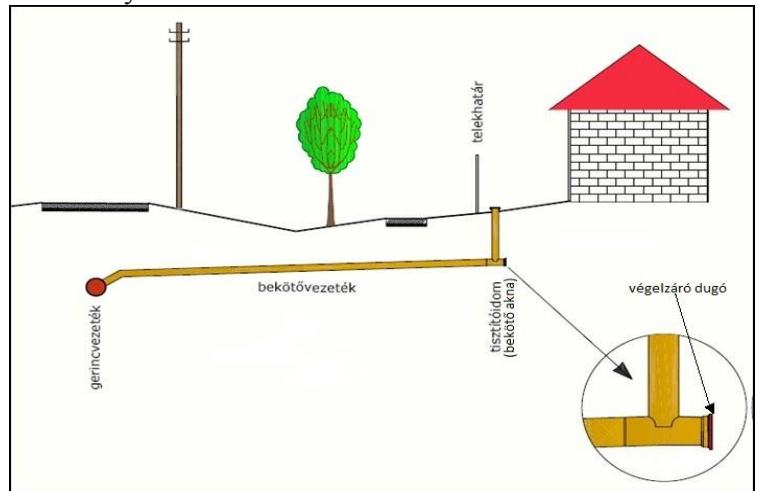

- Azon szennyvízcsatorna rendszerre csatlakozást, amelyet az ingatlan tulajdonosa nem jelent be az Alföldvíz Zrt.-hez, és nem kéri annak nyíltárokos felülvizsgálatát, az illegális rákötésnek minősül és szankciók alkalmazását vonhatja maga után.
- Az adott ingatlanon keletkező szennyvíz, az adott ingatlanhoz, az adott ingatlanra kiépített bekötésbe vezetendő! Ez azt is jelenti, hogy bár sok esetben költségkímélőbbnek, és egyszerűbbnek tűnik a házi vezeték a szomszédos ingatlanon vezetni, nem ez a műszakilag szabályos, korrekt megoldás. Minden ilyen esetlegesen felmerülő igényt egyedileg, előzetesen kell vizsgálnunk, majd értékelnünk, és esetleges egyedi hozzájárulásunk esetén lehet csak így kivitelezni, de ehhez minden esetben szükséges a szolgalmi jogi hozzájárulás beszerzése és bejegyzése is.

6. Lakossági szennyvízkibocsátókra vonatkozó műszaki előírások

Ha Ön lakossági szennyvízkibocsátó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie:

- A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra (bekötőaknára) történő csatlakozás **110 mm-es átmérőjű, minimum 2,2 mm falvastagságú, szabványos, I. osztályú minőségű, KG-PVC (narancssárga színű) anyagú csővezetékkel** valósítható meg.
- A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
- A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni, **ragasztott és melegített kötéseket nem fogadunk el.** A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe kell nézzen.
- **A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homok ágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett vezetékét takarja.**
- A munkaárkot minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését (törmelékes, kavicsos talaj nem tölthető vissza a cső köré).
- **A vezeték feletti földtakarás a cső védelme érdekében, minimum 60 cm legyen!**
- A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől legalább 1 m-re épüljön. Abban az esetben, ahol a meglévő adottságok (épület, meglévő közmű) miatt a leírt minimum értékek nem tarthatók, úgy a műszaki megoldásról (védőcső, stb.) külön egyeztetés szükséges. Rendező elv, hogy az épülettől való minimális védőtávolság (be)tartása az elsődrendű.
- A házi csatorna fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
- A meglévő (üzemelő) és az új házi rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű, illetve nem műanyag tömör szerkezetű (nem vízzáró anyagú), monolit beton akna szükséges! Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, itt akna helyett tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.
- A vízzáró beton akna minimális belső mérete 30x30 cm négyzög 10 cm falvastagsággal és folyásfenék kialakítással, vagy a műanyag akna minimális belső mérete 30 cm körszelvényű. (A mélyebb fektetésnél praktikusabban nagyobb méretek.) Lefedése a forgalom, illetve használat típusának megfelelő teherbírású bordás acéllemezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.
- A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon tisztítónyílást, vagy aknát javasolt elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90°-os iránytöréseket 2 db 45°-os ívvel és köztük lehetőség szerint 1,0 m, de legalább 0,5 m egyenes csőszakasszal kell megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítja azt, hogy csatornadugulások esetén ki lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, melynek karbantartása a mindenkori ingatlantulajdonos feladata. Magassági szint váltásnál szükség szerint bukóakna vagy a tisztíthatóság megtartása mellett 2 db 45°-os ívvel és köztük egyenes csőszakasszal kialakított buktatás alkalmazható.
- A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető, bárminemű technológiai szennyvíz nem. Csapadékvíz, belvíz, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó a házi vezetékbe nem vezethető be, illetve nem csatlakoztatható, továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni. A szennyvízcsatornába egyéb nem rendeltetésszerű anyagot (szilárd hulladék, pelenka, állati és növényi maradványok, vegyszerek, festékek, stb.) juttatni tilos.
- A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknát (szikkasztó aknát), zárt szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni, azt lehetőleg fel kell tölteni. Nem szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába.

7. Nem lakossági szennyvízkibocsátókra vonatkozó műszaki előírások

Ha Ön nem lakossági szennyvízkibocsátó, akkor a házi szennyvízhálózatát arra jogosult tervezővel meg kell tervezetnie, és a tervet engedélyeztetnie kell az Alföldvíz Zrt. Szegeden, a József Attila sgt. 115. szám alatti műszaki ügyfélszolgálatával. A nem lakossági felhasználókra vonatkozó részletes feltételekről külön tájékoztató készül.

A fenti előírások szerint megépített házi csatornát, majd akkor és csakis akkor lehet az üzembe helyezett közüzemi bekötővezeték tisztítóidomára (bekötőaknájára) csatlakoztatni, amikor arról a Tisztelt felhasználó értesítést kap!